



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-91/2007

IGAZOLÁS

a Thyssen gyártmányú M2Z S11 típusú felvonóakna-ajtók TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése:

Thyssen gyártmányú M2Z S11 típusú felvonóakna ajtók.

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőség Igazolás (TMI) jogosultja:

ThyssenKrupp Lift Kft.
1158 Budapest, Körvasút sor 110.

Gyártó:

ThyssenKrupp Aufzugswerke GmbH.
Bernhäuser Straße 45. D-73765 Neuhausen, Németország

Forgalmazó:

ThyssenKrupp Lift Kft.
1158 Budapest, Körvasút sor 110.

Jelen igazolást az ÉMI Kht. az M-533/2007 számú, 2007. július 24-én kelt
Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a
hátdoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.


Az építési termék alkalmazási területe:

Építmények felvonóakna ajtói.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2012. július 31-ig érvényes.

Budapest, 2007. július 24.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum
részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - „Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek Európai Csoportja”) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. számú mellékletének I/3. fejezete, OTSZ, OTÉK, valamint az MSZ 9113: 2003; MSZ 14800-5: 1994; MSZ EN 81-58: 2004.

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

M2Z S11 típusú, kétpaneles, középen felnyíló, hőszigetelés nélküli felvonóakna-ajtók

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Tűzállósági határérték	1,0 óra (E 60)	MSZ EN 81-58: 2004 MSZ 14800-5: 1994
Éghetőségi csoport	„Nem éghető”	2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. melléklet I/3. fejezet

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

M2Z S11 típusú, kétpaneles, oldalra nyíló, hőszigetelés nélküli felvonóakna-ajtók – további vizsgálat nélkül – a következő méretekben alkalmazhatók:

- maximális szabad nyílásméret: 1100 × 2645 mm (szélesség × hosszúság)

- minimális szabad nyílásméret: 900 × 1955 mm

A Thyssen gyártmányú felvonóakna-ajtók olyan helyeken szerelhetők be, ahol az ajtószervezetekkel szemben támasztott tűzállósági határérték követelmény – állékonyság és lángátörés szempontjából – legfeljebb 1,0 óra, ugyanakkor hőszigetelési kritérium nem áll fenn.

A Thyssen gyártmányú felvonóakna-ajtók nem nyílhatnak közvetlenül „A” és „B” tűzvesélyességi osztályba tartozó, valamint nedves és maróparás helyiségbe. Ha a felvonó ilyen helyiséget szolgál ki, akkor a helyiség és az akna közé tűzgátló előteret kell létesíteni. Az aknaajtóval szemben ilyen esetben nincs tűzállósági határérték követelmény.

Ha az aknaajtóval szemben tűzállósági határérték követelmény van előírva, akkor a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás egy másolatát az üzembe helyezés előtti dokumentációhoz kell csatolni.

A szerkezetek beépítése során a gyártó által készített munkavédelmi és felhasználási leírásban foglaltak szerint kell eljárni.


A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítás körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelési jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.


A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.



(Kocsis László)
témafelelős



(Dr. Kovács Károly)
divízióvezető

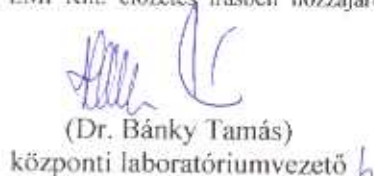

(Dr. Bánky Tamás)
központi laboratóriumvezető