



Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE
ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

TMI-64/2012

IGAZOLÁS

az ATB-15/2010 számú Alkalmazástechnikai bizonyítvánnyal (ATB) rendelkező
PERMAPAN PUR típusú 40, 60, 80, 100 mm vastag szendvicspanelekből készülő
födémszerkezetek

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: PERMAPAN PUR típusú 40, 60, 80, 100 mm vastag
szendvicspanelekből készülő födémszerkezetek.

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:

Megaprofil Magyarország Kft.
6100 Kiskunfélegyháza, X. ker., 0465/108

Gyártó:

JORIS IDE
Hille 174, B-8750 Zwevezele, Belgium
MEGAPROFIL Románia SRL
RO-Buzias Str. Principala 58, Románia

Forgalmazó:

Megaprofil Magyarország Kft.
6100 Kiskunfélegyháza, X. ker., 0465/108

Jelen igazolást az ÉMI Nonprofit Kft. az ATB-15/2010 számú, 2010. szeptember 23-án kelt Alkalmazástechnikai Bizonyítványban részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.


Az építési termék alkalmazási területe:

Vázszerkezetes épületek tetőfödém térelhatároló szerkezeteként.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2015. szeptember 30-ig érvényes.

Budapest, 2012. november 27.

P.H.


Dr. Matolcsy Károly
műszaki- és tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 4 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

MT-T210N-01926-2012
KBiA-X-1-2009.09.17.

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Divízió és Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:


MSZ EN 1365-2:2000, MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010, MSZ EN 13501-2:2007+A1:2010, valamint a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) ötödik rész.

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

PERMAPAN PUR hőszigetelt cseresepelmez megnevezésű tető szendvicspanelek 40, 60, 80, 100 mm vastagsággal készülnek. A felső oldalon 0,7 mm-es vastagságú, cserép mintázatú acéllemez található. A belső oldalon 0,55 mm vastag bordás acéllemez van. A hőszigetelés 45 kg/m³ testsűrűségű poliuretán (PUR) hab. A felső oldalon 25 µm poliészter vagy 200 µm plastisol vagy 35 µm PE vagy 25 µm PVDF, a belső oldalon 15 µm poliészter bevonat (RAL 9002) található.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Terméklejelmzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
PERMAPAN PUR típusú 40, 60, 80 mm vastag szendvicspanelekből készülő födém szerkezet ^{[1][2]} Többtámaszú kialakítású tartóként		
Tűzállósági határérték (perc)	RE 20	MSZ EN 1365-2:2000 MSZ EN 13501-2:2007+A1:2010
Tűzvédelmi osztály (-)	B	MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott OTSZ ötödik rész

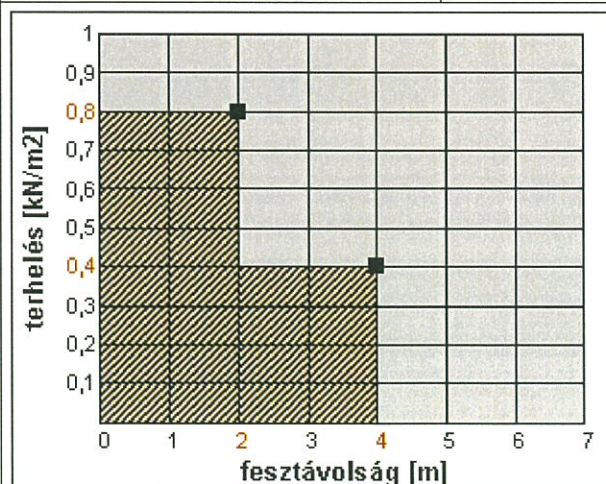


■ Az ÉMI Nonprofit Kft. által Vizsgálattal igazolt, érték (RE 20; B)

A „RE 20” tűzállósági határértéket a színezett (sraffozott) területen igazoljuk.

^[1] max. 2,00 m szabad feszítávú, legalább 300 mm-enként fűzőcsavarral összeerősített panelek, az önsúlyon felüli max. terhelhetőség: 80 kg/m²

^[2] max. 4,00 m szabad feszítávú, legalább 300 mm-enként fűzőcsavarral összeerősített panelek, az önsúlyon felüli max. terhelhetőség: 40 kg/m²

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
PERMAPAN PUR típusú 100 mm vastag szendvicspanelekből készülő fűdémszerkezet^{[1][2]} Többtámaszú kialakítású tartóként	100 mm vastag	szendvicspanelekből készülő
Tűzállósági határérték (perc)	REI 15, RE 30	MSZ EN 1365-2:2000 MSZ EN 13501-2:2007+A1:2010
Tűzvédelmi osztály (-)	B	MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott OTSZ ötödik rész

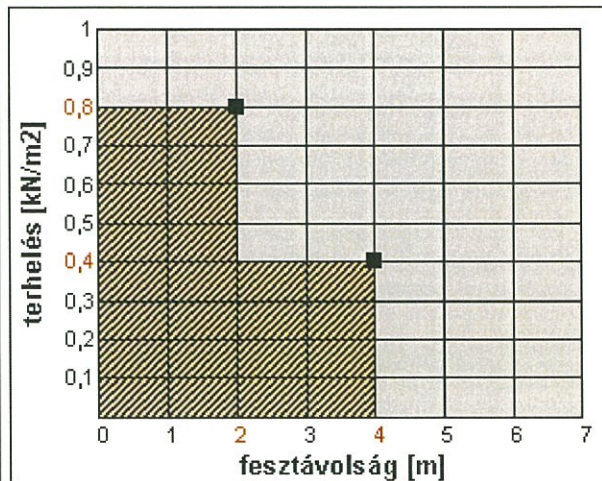

■ Az ÉMI Nonprofit Kft. által Vizsgálattal igazolt, érték (REI 15, RE 30; B)

A „REI 15”, „RE 30” tűzállósági határértéket a színezett (sraffozott) területen igazoljuk.

^[1]max. 2,00 m szabad fesztávú, legalább 200 mm-enként fűzőcsavarral összeerősített panelek, az önsúlyon felüli max. terhelhetőség: 80 kg/m²

^[2]max. 4,00 m szabad fesztávú, legalább 200 mm-enként fűzőcsavarral összeerősített panelek, az önsúlyon felüli max. terhelhetőség: 40 kg/m²

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

A táblázatokban jelölt tűzállósági határérték és tűzvédelmi osztály az alábbi feltételek teljesülése esetén igazolható:

- Az alsó acéllemez fegyverzet vastagsága 0,55 mm,
- A cserepes acéllemez vastagsága 0,7 mm,
- A paneleket 40, 60, 80 mm vastagság esetén legalább 300 mm-enként, 100 mm vastagság esetén legalább 200 mm-enként önmetsző acélcsavarral egymáshoz kell rögzíteni,
- A max. szabad fesztáv 2000 mm max. 80 kg/m² önsúly feletti egyenletesen megoszló terhelés mellett, a max. szabad fesztáv 4000 mm max. 40 kg/m² önsúly feletti egyenletesen megoszló terhelés mellett
- A hőszigetelés minimális térfogatsűrűsége 45 kg/m³.

A PERMAPAN PUR típusú 40, 60, 80 mm vastag szendvicspanelekből (RE 20; B) készülő fűdémszerkezetek tetőfödém térelhatároló szerkezetként – a panelek 300 mm-enként történő összecsavározása mellett – IV-V. tűzállósági fokozatú egyszintes, fűtetlen csarnoképületekben alkalmazhatók. (A szabad fesztáv 2,00 m max. 80 kg/m² önsúly feletti

egyenletesen megoszló terhelés mellett, a szabad fesztáv 4,00 m max. 40 kg/m² önsúly feletti egyenletesen megoszló terhelés mellett.)

A PERMAPAN PUR típusú 100 mm vastag szendvicspanelekből (REI 15, RE 30; B) készülő födémszerkezetek tetőfödém térelhatároló szerkezetként, – a panelek 200 mm-enként történő összezsavarozása mellett – IV-V. tűzállósági fokozatú, egyszintes épületekben, valamint III-V. tűzállósági fokozatú egyszintes csarnoképületekben alkalmazhatók. (A szabad fesztáv 2,00 m max. 80 kg/m² önsúly feletti egyenletesen megoszló terhelés mellett, a szabad fesztáv 4,00 m max. 40 kg/m² önsúly feletti egyenletesen megoszló terhelés mellett.)

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Nonprofit Kft. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Nonprofit Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.



Kiss-Sponga Tamás
vizsgáló mérnök



Geier Péter h.
divízióvezető-helyettes