



Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING

ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE

ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

TMI-173/2/2010

IGAZOLÁS

az MSZ EN 14782: 2002 számú harmonizált termékszabvány alapján gyártott
Haironville gyártmányú önhordó trapézlemez
felhasználásával készített födémszerkezet

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: 150/280/0,88 típusú, acél trapézlemez tetőszerkezet ásványgyapot
hőszigeteléssel.

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:

ArcelorMittal Construction Hungary Kft.

1211 Budapest, Szabadkikötő út 5-7.

Gyártó:

Haironville Austria GmbH.

Lothringenstraße 2, A-4501 Neuhofen an der Krems, Ausztria

Forgalmazó:

Azonos a kérelmezővel.


Jelen igazolást az ÉMI Nonprofit Kft. a **2007. október 31**-én kelt Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat, valamint a szabványos vizsgálathoz tartozó **M-61/1/2009** számú **2009. december 10**-én kelt vizsgálati jegyzőkönyv alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.

Az építési termék alkalmazási területe: Épületek tetőszerkezetei

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás **2015. november 30**-ig érvényes.

Budapest, 2010. november 30.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 4 oldalt és - db mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

KBiA-X-2-2009.09.17.

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ EN 1365-2:2000, MSZ EN 13823: 2002, valamint a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. rész.

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

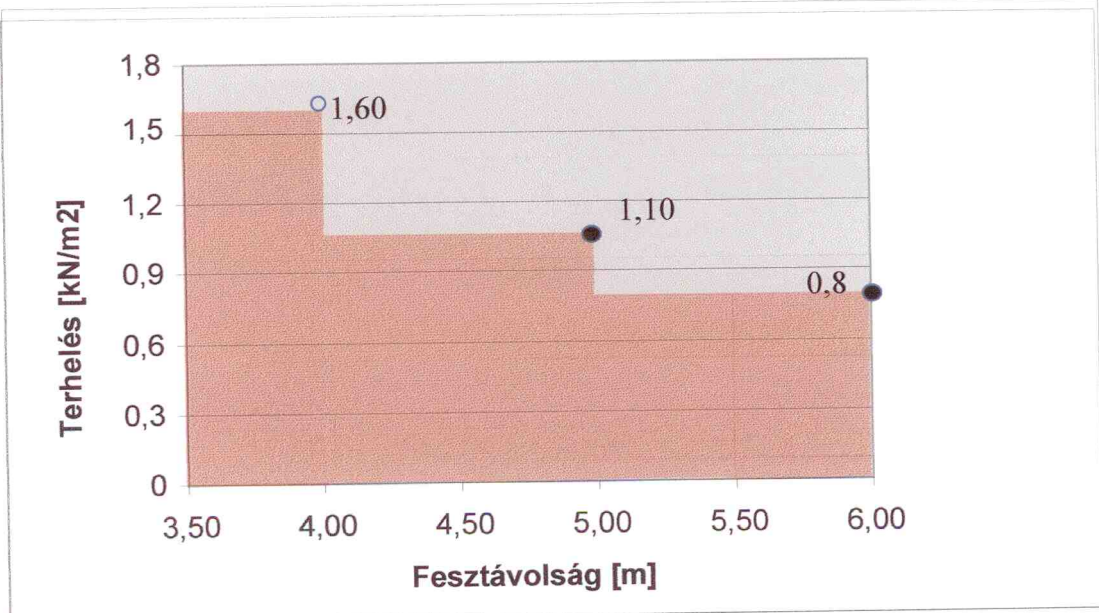
A trapézlemez magassága 150 mm, lemezvastagsága 0,885 mm. Mindkét oldalon szerves bevonattal ellátott, horgany vagy alumínium-cink bevonatú acéllemez.

A trapézlemezek összekapcsolásával (maximum 333 mm-enként csavarozva) teherhordó, többtámaszú födém szerkezet alakítható ki, melyeket további (hőszigetelő, vízszigetelő) rétegekkel látnak el. A födém szerkezet fesztávolságával a megengedhető terhelés mértéke is változik.

A vizsgált szerkezet a következő rétegrendi kialakítással készült:

- 150/280/0,88 **Arcelor** típusú poliészter bevonatos trapézlemez;
- 0,25 mm párazáró PE fólia
- 200 mm kőzetgyapot hőszigetelés $\rho = 120 \text{ kg/m}^3$;
- 1,5 mm PVC vízszigetelés 330 mm-enként mechanikailag rögzítve;

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek
Alkalmassági, megfelelőség igazolási és típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők és mértékegységeik	Érték	Vizsgálati/értékelési módszer
A Haironville 150/280/0,88 típusú típusú födém igazolható tűzvédelmi jellemzői (I. és II. rétegtrend) többtámaszú kialakítású tartóként, 150/280/0,88 típusú magasbordás trapézlemez 0,88 mm falvastagsággal 200 mm hőszigeteléssel, PVC lágyfedéssel, 5,5 × 35 mm csavarokkal 330 mm-enként egymáshoz csavarozva		
Tűzvédelmi jellemzők [--]	A1 REI 15* *az 1. sz. grafikon szerint	MSZ EN 1365-2 MSZ EN 13501-2 OTSZ
1. sz. grafikon: A grafikonban ábrázolt értékek alapján interpolálás és extrapolálás nem megengedett! A „REI 15” tűzállósági határértéket a színezett területen igazoljuk		
		
<ul style="list-style-type: none"> ○ Az ÉMI Nonprofit Kft. által vizsgálati igazolt érték ● Az ÉMI Nonprofit Kft. által számítással igazolt érték ▲ Vizsgálati igazolt, ÉMI Nonprofit Kft. által honosított érték (átminősített szerkezet) 		

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

Tűzvédelmi szempontból a tárgyú rétegrendű szerkezetek (REI 15; A1) tetőfödémek térelhatároló szerkezeteiként (60 kg/m^2 felülettömegig) III. tűzállósági fokozatú legfeljebb háromszintes, IV-V. tűzállósági fokozatú épületekben, valamint I-V. tűzállósági fokozatú egyszintes csarnoképületekben alkalmazható.

A tárgyú rétegrendű födém többtámaszú kialakítású tartóként $5,5 \times 35 \text{ mm}$ csavarokkal 333 mm -enként egymáshoz csavarozva különböző fesztávolságokon alkalmazható, ezen szerkezetek **tűzvédelmi teljesítményét** a fesztávolság, és a terhelés függvényében a táblázatban részletezettek szerint kell figyelembe venni.

A szerkezeteken az önsúlyon felül alkalmazott terhelés (függesztett terhelés, meteorológiai teher, hózugteher stb. együttesen) nem lehet nagyobb a grafikonban megadott értéknél.

Ennek elbírálása statikai tervezést igényel.

A szerkezetek beépítését a gyártó cég kivitelezési útmutatásainak megfelelően kell elvégezni.

A termékhez kivitelezési útmutató, használati utasítás, tervezési segédlet magyar nyelvű változatát mellékelni kell.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítás körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Nonprofit Kft. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Nonprofit Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.



(Kocsis László)

tudományos osztályvezető